



LEGENDA:


- Projektowana instalacja C.O. - zasilanie wykonać z rur PEXAL/PEX,
- Projektowana instalacja C.O. - powrót wykonać z rur PEXAL/PEX



UWAGA:

Wszystkie nieopisane dziatki wykonać jako:
PEX/AL/PEX 16x 2,0 mm Izol. 20 mm

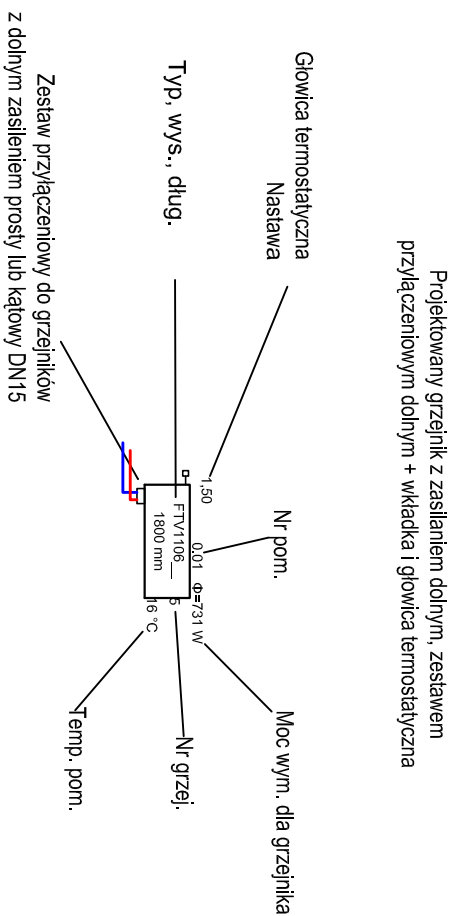

		GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl	
Investor:	Gmina Wielgomłyny	Skala:	
Adres:	ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny	Data:	
Przeznaczenie inwestycji:	Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej		05.2017
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 731/1, obręb 0004 Karczów Karczów, 97-525 Wielgomłyny	Branaż:	
Nazwa rysunku:	Rozwinięcie - instalacja C.O.	Nr rysunku:	S6
Projektant: mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk upr. nr LOD/1795/PO05/11			
Sprawdzający: mgr inż. Kazimierz Maj upr. nr UAN-IV-10220/20/84			